



SPEISEN

TESTINFORMATIONEN

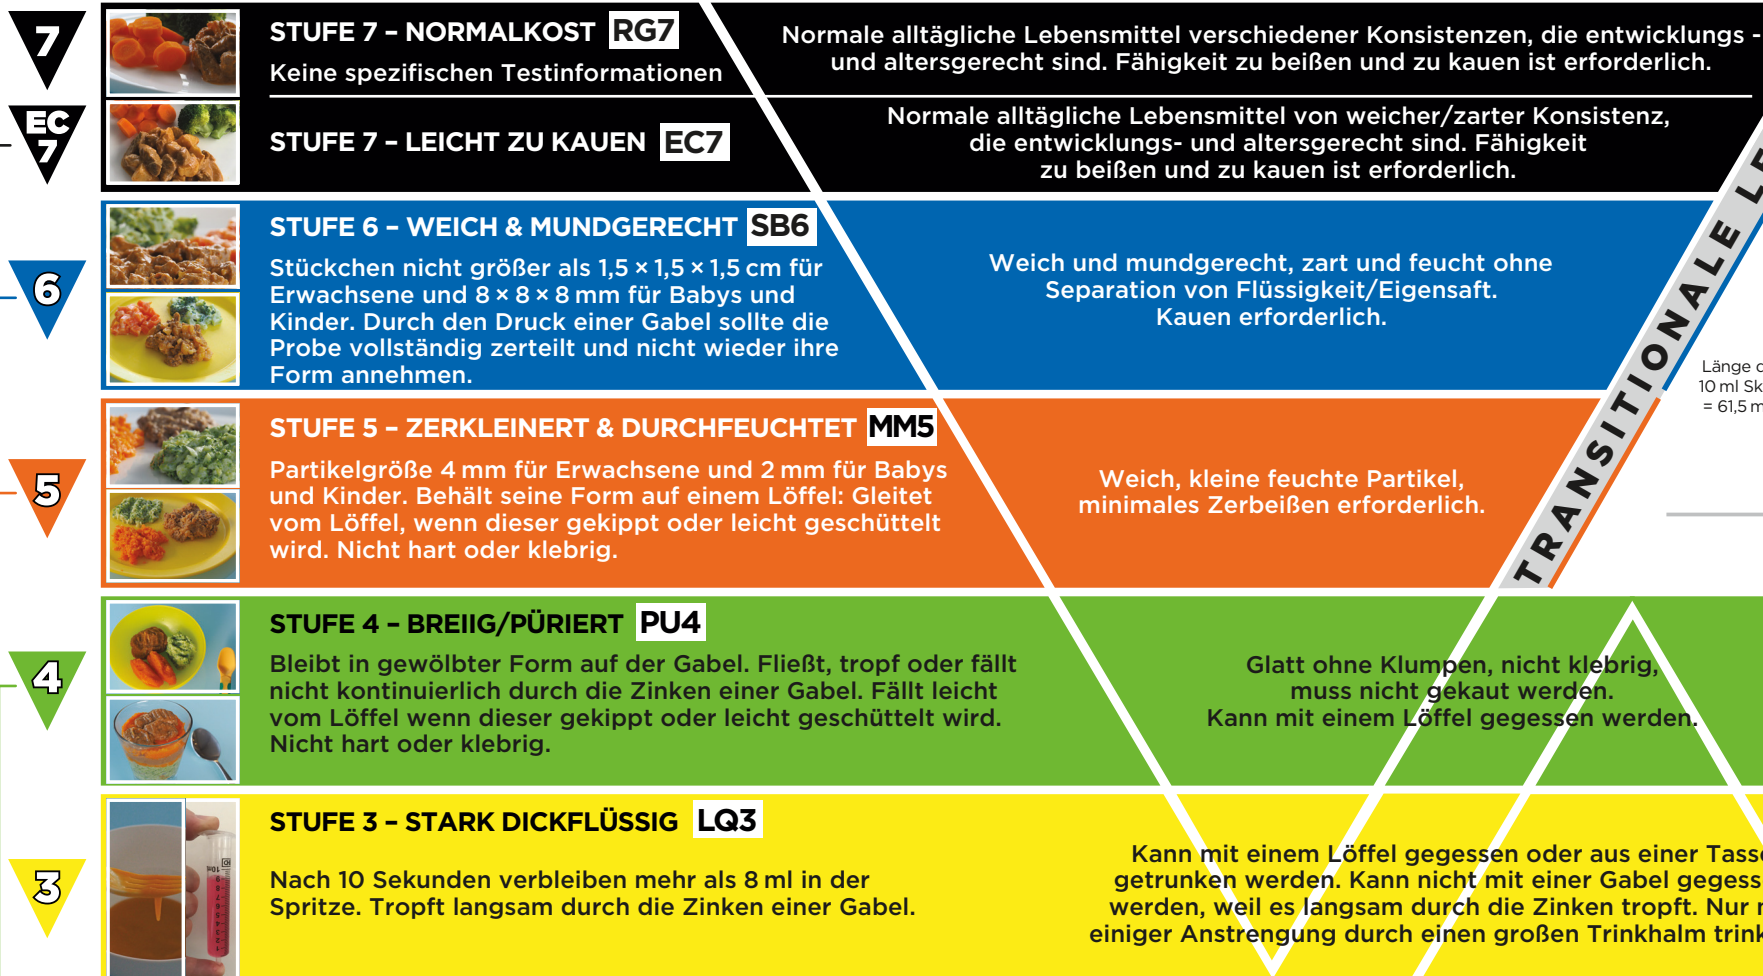

TESTANLEITUNGEN SPEISEN

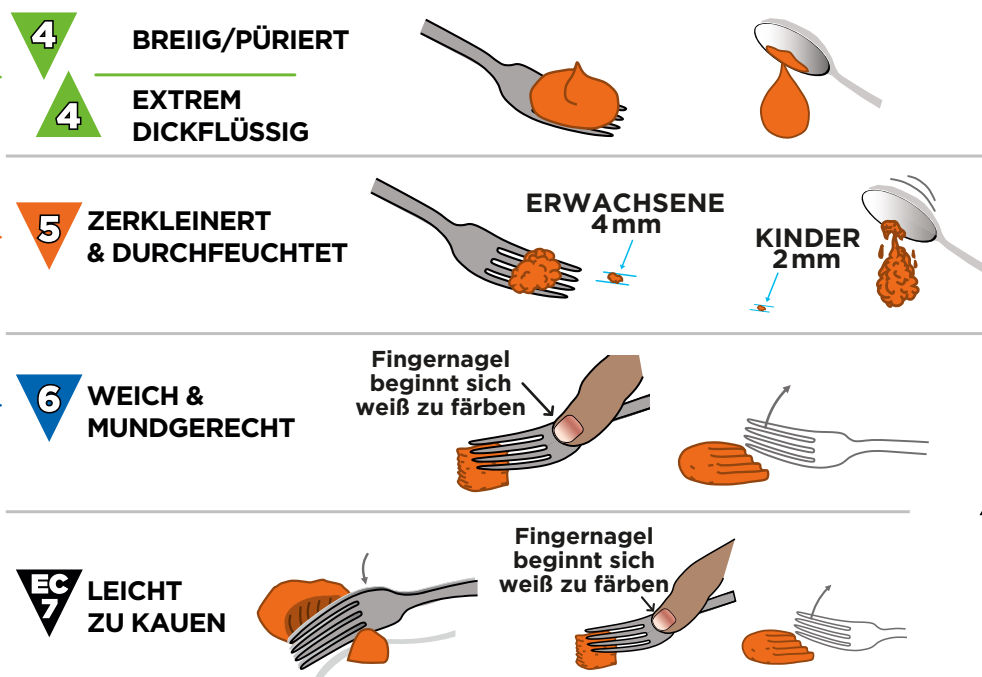

Nahrung, die anfänglich die feste Struktur behält und sich in eine andere Textur verwandelt, wenn Feuchtigkeit hinzukommt oder eine Änderung der Temperatur auftritt (z.B. durch Erwärmen). Minimales Kauen erforderlich.


TESTANLEITUNG TRANSITIONALE LEBENSMITTEL

- Geben Sie 1 ml Wasser auf ein 1,5 x 1,5 cm großes Stückchen und warten Sie 1 Minute.
 - Dann führen Sie den IDDSI Gabel-Drucktest durch.
- Fingernagel beginnt sich weiß zu färben

ANLEITUNG IDDSI-FLIEßTEST

-
- Länge der 10 ml Skala = 61,5 mm
- Kolben entfernen
 - Untere Spritzenöffnung mit dem Finger abdecken und 10 ml Testflüssigkeit einfüllen
 - Finger von der Öffnung entfernen und Stoppuhr oder Timer starten
 - Nach 10 Sekunden untere Spritzenöffnung wieder mit dem Finger verschließen

TESTINFORMATIONEN

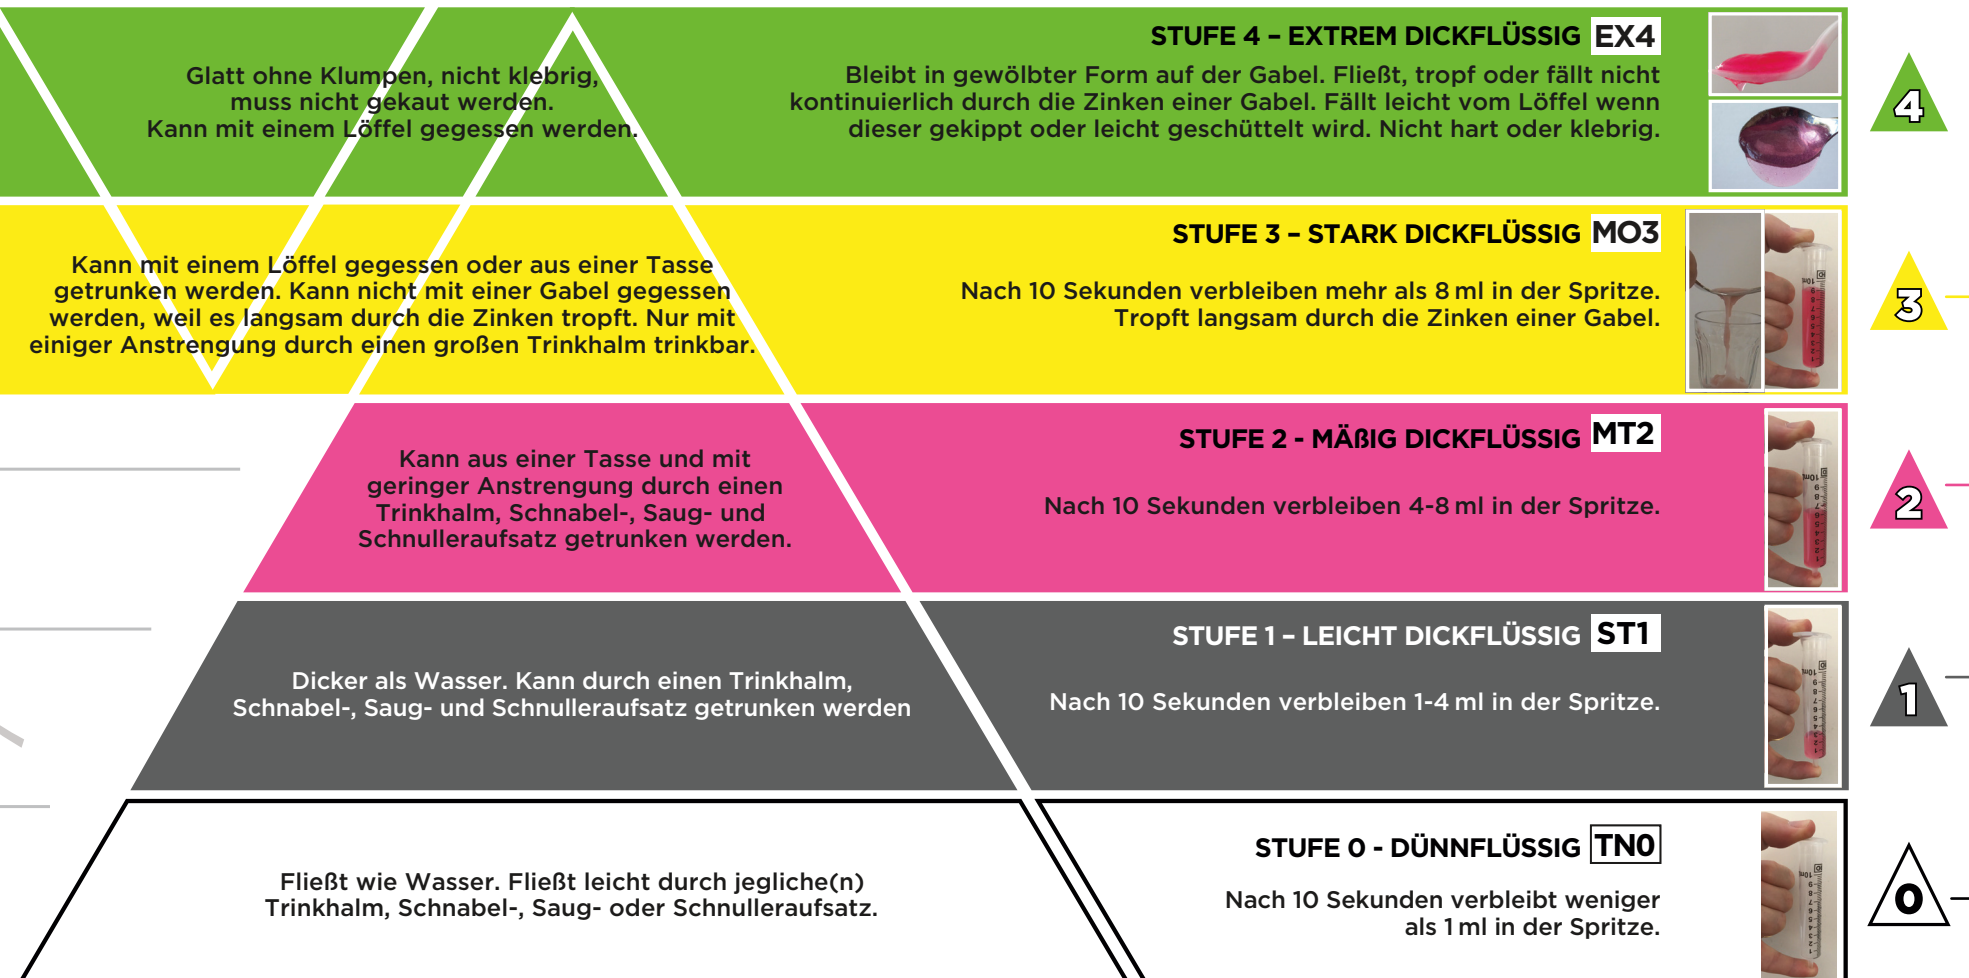

GETRÄNKE/FLÜSSIGKEITEN